



**Zincatura  
Nazionale**<sub>s.r.l.</sub>

**DOMANDA DI MODIFICA SOSTANZIALE  
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
SINTESI NON TECNICA**

**Marzo 2023**

## Sommario

1	ATTIVITA' SVOLTA	
2	COLLOCAZIONE DELLO STABILIMENTO	
2.1	Tipo e portata dell'installazione.....	
2.2	Modalità di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti .....	
2.3	Fonti di emissione .....	
2.4	Acque di scarico.....	
2.5	Risorse idrica .....	
2.6	Rifiuti .....	
2.7	Rumore verso l'esterno.....	
2.8	Traffico veicolare.....	
2.9	Energia.....	
2.10	Acque meteoriche .....	
2.11	Prevenzione incendi.....	
3	MISURE ATTUATE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO	
3.1	Prevenzione dell'inquinamento atmosferico .....	
3.2	Prevenzione dell'inquinamento idrico .....	
3.3	Prevenzione dell'inquinamento acustico.....	
3.4	Prevenzione della produzione dei rifiuti .....	

## **1 ATTIVITA' SVOLTA**

Lo stabilimento ZINCATURA NAZIONALE esercisce una attivita' di zincatura elettrolitica mediante l'impiego di 4 impianti semiautomatici di produzione denominati impianto 1-2-4-5.

E' presente nell'installazione un impianto di verniciatura per immersione (NON IMPIANTO A.I.A.) dotato di un proprio provvedimento autorizzativo in quanto non connesso con l'installazione AIA; si desidera precisare che detto impianto, avendo come impatto ambientale potenziale l'emissione di solventi organici, e' da sempre dotato di un efficiente combustore termico rigenerativo per la depurazione dei fumi.

Gli impianti sono normalmente eserciti per 16 ore/gg , a volte 24 h/gg.

Il personale occupato ammonta a circa 50 unita'

## **2 COLLOCAZIONE DELLO STABILIMENTO**

Lo stabilimento e' collocato nella zona industriale di Tombelle di Vigonovo lungo Via Toniolo.

E' un insieme di fabbricati nel tempo realizzati. per consentire di soddisfare le sempre maggiori richieste del mercato.

Ad oggi abbiamo :

- fabbricato per linea di zincatura 1
- fabbricato per linea di zincatura 2
- fabbricato per linea di zincatura 4
- fabbricato per linea di zincatura 5
- fabbricato per linea di verniciatura

I vari fabbricati sono tra di loro uniti da pensiline e tettoie per consentire agevolmente il trasporto dei materiali all'interno dei vari reparti.


Tutta l'area su cui sorgono i fabbricati risulta essere pavimentata e dotata di un sistema di


raccolta delle acque meteoriche che sono avviate a depurazione chimico-fisica (primi 5 mm) e in corso superficiale lato sud (seconda pioggia).

A servizio degli impianti di produzione sono presenti :


- palazzina uffici
- palazzina servizi per il personale che accoglie anche il laboratorio di controllo qualità
- deposito prodotti di lavorazione (al coperto, su bacino di contenimento)
- cogeneratore a gas metano da 854 kwh
- riserva idrica per sistema antincendio
- impianto di depurazione acque chimico-fisico
- filtropresse per i fanghi di depurazione
- area pavimentata esterna di deposito cassoni per i rifiuti

La posizione dello stabilimento nella mappa catastale e' nel seguito indicata.

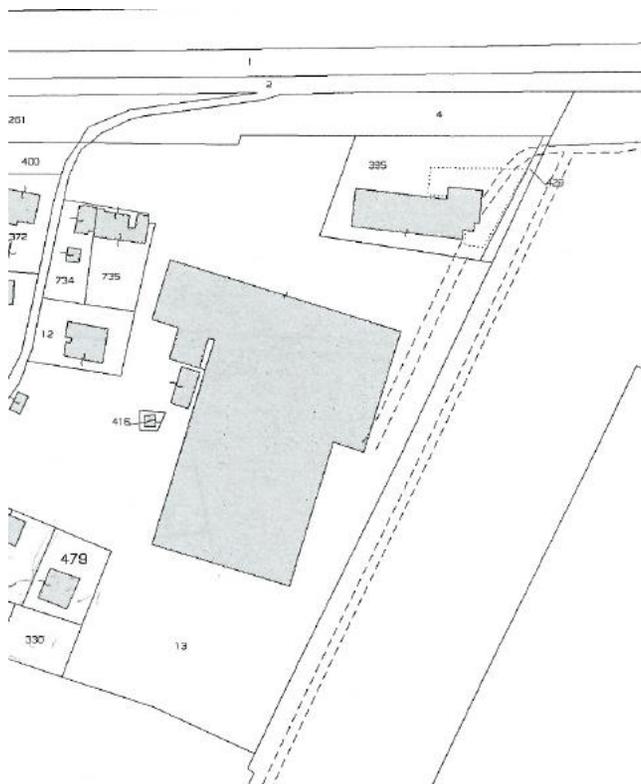

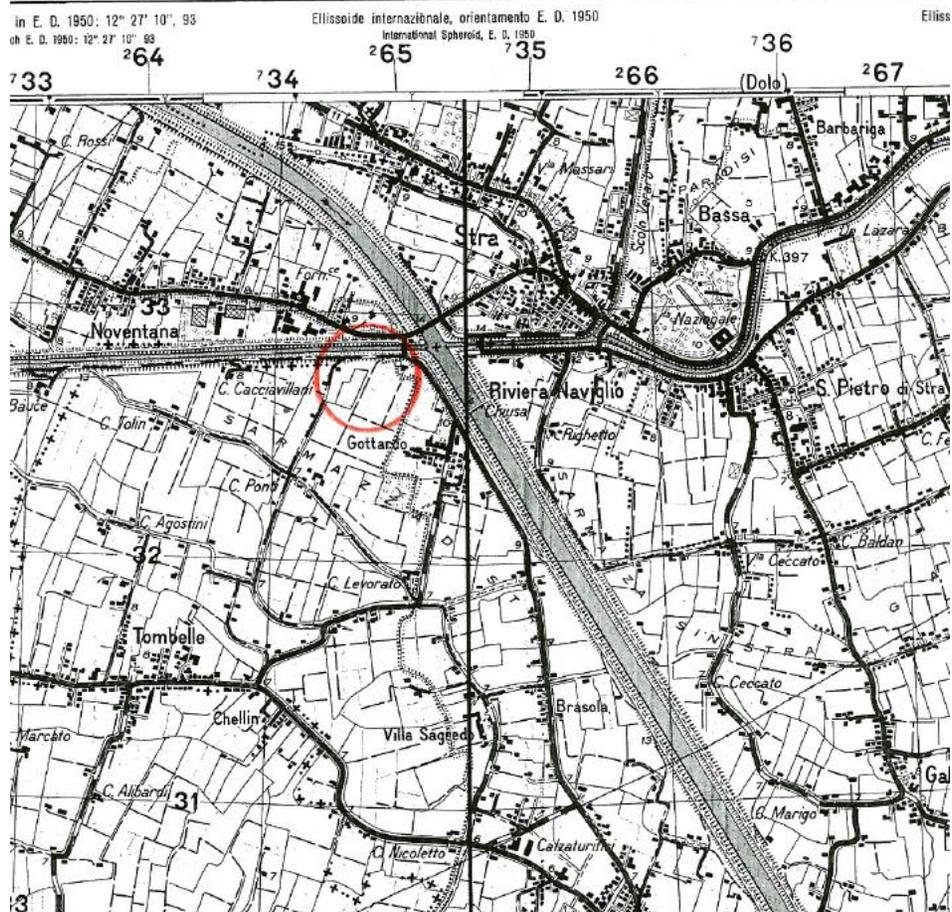

Posizione stabilimento nella Carta d'Italia

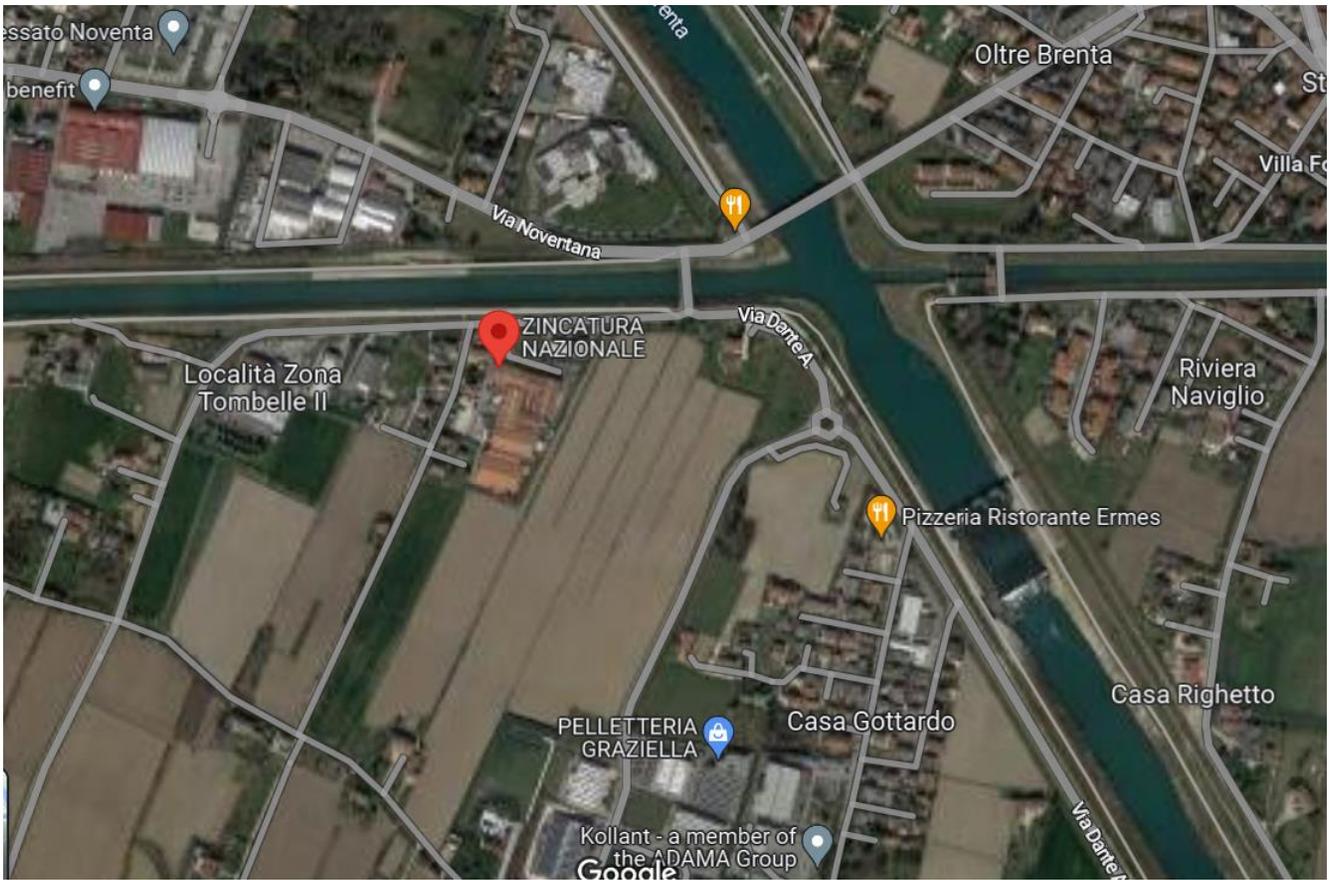

Ortofoto

## **2.1 Tipo e portata dell'installazione**

I dati dimensionali dell'impresa sono i seguenti :

Superficie del lotto	18284 mq
Superficie coperta	6683 mq
Superficie scoperta pavimentata	7115 mq
Superficie scoperta non pavimentata	4486 mq (*)

(\*) aree a verde + posteggio autovetture dei dipendenti

Nel 2022 abbiamo :

Materiali ferrosi in ingresso ed uscita	27.000 tn
Sottoprodotti avviati alla depurazione, soluzioni basiche esauste	52 mc/anno
Sottoprodotti avviati alla depurazione, soluzioni acide esauste	84 mc/anno
Acqua da pozzo	57.000 mc
Energia elettrica da rete esterna	2.600.000 kw
Energia elettrica prodotta	4.120.000 kw
Energia elettrica immessa in rete	717.000 kw
Gas metano da rete	1.400.000 mc
n. addetti	50

## ***2.2 Modalità di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti***

Le materie prime giungono dai clienti generalmente su cassoni metallici (arrivo sfuso) su scatole di cartone o in sacchi; detti prodotti sono stoccati al coperto e comunque non danno luogo a percolamenti di alcun tipo.

Anche i prodotti finiti vengono stoccati prevalentemente su contenitori metallici , al coperto, e non danno luogo a spandimenti di alcun tipo.

I prodotti chimici di impiego costante negli impianti sono stoccati in posizione limitrofa agli impianti stessi, mentre lo stoccaggio massivo delle materie prime (prevalentemente liquide) si esegue in un adatto magazzino esistente dotato di pavimento plastificato, cordolo di contenimento, totalmente coperto.

I prodotti chimici sono principalmente costituiti da :

Zinco sfere
potassio cloruro
soda caustica in perle
Acido cloridrico
Acido nitrico 42 Be
soda caustica soluzione 30%
acqua ossigenata 130 vol.
acido nitrico 36 Be
passivazioni
sigillanti
inibitore di corrosione
brillantanti
sgrassature
tensioattivi per sgrassature

## 2.3 Fonti di emissione

Al fine di contenere al minimo le **emissioni in atmosfera**, tutti gli impianti dispongono di sistemi di depurazione a scrubber per il lavaggio dei fumi aspirati dagli impianti di zincatura.

Gli scrubber, come dimostrano le analisi effettuate tutti gli anni, garantiscono ampiamente i limiti fissati dall'autorizzazione vigente.

Detti impianti sono sottoposti a manutenzione costante e registrata da parte del personale di manutenzione dello stabilimento.

Le emissioni del 2022 sono state le seguenti :

Analisi del giorno 13.12.2022							
Punto di emissione	Parametri monitorati	Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA (mg/Nm3)	Portata (Nm3/h)	Flusso di massa	U.M.	Concentrazione	U.M.2
2	polveri	160 gr/h	8983	155	kg/anno	4,3	mg/Nm3
	acido cloridrico	50 gr/h		86	kg/anno	2,4	mg/Nm3
					kg/anno		mg/Nm3
					kg/anno		mg/Nm3
					kg/anno		mg/Nm3
27	polveri	200 gr/h	35678	343	kg/anno	2,4	mg/Nm3
	acido cloridrico	230 gr/h		243	kg/anno	1,7	mg/Nm3
	sodio	230 gr/h			kg/anno	< 0,2	mg/Nm3
	cromo III	45 gr/h			kg/anno	< 0,02	mg/Nm3
	HNO3	230 gr/h			kg/anno	< 0,02	mg/Nm3
	Cr VI	2 gr/h			kg/anno	< 0,01	mg/Nm3
28	polveri alcaline	5 gr/h	22485		kg/anno	< 0,5	mg/Nm3
	Acido cloridrico	200 gr/h		378	kg/anno	4,2	mg/Nm3
					kg/anno		mg/Nm3
					kg/anno		mg/Nm3
					kg/anno		mg/Nm3
5	polveri totali	100 gr/h	30402	255	kg/anno	2,1	mg/Nm3
	Acido cloridrico	25 gr/h			kg/anno	< 0,5	mg/Nm3
					kg/anno		mg/Nm3
					kg/anno		mg/Nm3
					kg/anno		OU/mc
29	polveri	200 gr/h	32456	234	kg/anno	1,8	mg/Nm3
	acido cloridrico	230 gr/h		208	kg/anno	1,6	mg/Nm3
	sodio	230 gr/h			kg/anno	< 0,2	mg/Nm3
	cromo III	40 gr/h			kg/anno	< 0,01	mg/Nm3
	HNO3	230 gr/h			kg/anno	< 0,06	mg/Nm3
					kg/anno		mg/Nm3

## ***2.4 Acque di scarico***

Per quanto riguarda le **acque di scarico**, per mantenere basse le portate di scarico come richiesto dall'autorizzazione vigente, l'impresa effettua notevoli ricircoli compatibilmente alla qualità dell'acqua necessaria ai lavaggio dei pezzi.

Tutti i lavaggi da molti anni sono eseguiti in controcorrente.

Tutte le acque di lavaggio sono inviate alla depurazione chimico-fisica all'interno di un depuratore di recente costruzione.

Per garantire sempre basse portate di scarico, le acque depurate sono inviate ad un vascone di laminazione all'interno del quale le acque vengono accumulate per 16 ore e rilasciate in fognatura in 24 ore.

Lo scarico è collegato al sistema di telecontrollo di VERITAS che frequentemente effettua il controllo analitico dello scarico.

Nel 2022 lo scarico idrico ha presentato le seguenti caratteristiche :

PORTATA DI SCARICO (MC/GG) = 14,3	U.M.	RDP 6179 DEL 25/03/2022	10069 DEL 18/05/2022	RDP 14469 DEL 14/07/2022	RDP 18948 DEL 16/09/2022	RDP 21436 DEL 17/10/2022	RDP 23930 DEL 14/11/2022	VALORE MEDIO	LIMITI
pH	mg/l	8,0	8,0	7,5	7,7	7,5	8,4	7,9	6 - 9,5
COD	mg/l	233	243	278	285	274	434	291,2	500
Al	mg/l	0,141	0,192	0,137	0,243	0,084	0,417	0,202	2,000
As	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,000	0,010
Sb	mg/l	0,001	0,002	<0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	
Ba	mg/l	0,026	0,021	0,043	0,036	0,028	<0,020	0,026	
B	mg/l	0,272	0,230	0,263	0,391	0,374	0,231	0,294	4,000
Cd	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,000	0,020
Cr	mg/l	0,180	0,343	0,167	0,296	0,120	0,285	0,232	4,000
Cr VI	mg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,04	<0,02	0,007	0,200
Fe	mg/l	0,214	0,147	0,270	0,225	0,189	0,705	0,292	4,000
Mn	mg/l	0,026	0,026	0,025	0,027	0,018	0,015	0,023	4,000
Hg	mg/l	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,000	0,0050
Ni	mg/l	0,119	0,085	0,459	0,119	0,142	0,424	0,225	4,000
Pb	mg/l	<0,001	<0,001	0,002	0,004	<0,001	<0,001	0,001	0,300
Cu	mg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,000	0,400
Se	mg/l	<0,001	<0,001	0,003	0,001	<0,001	0,001	0,001	0,030
Sn	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	
Tl	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	
Te	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	
Zn	mg/l	1,904	2,612	1,832	1,671	2,477	2,966	2,244	4,000
Cr III	mg/l	0,18	0,34	0,167	0,296	0,08	0,285	0,225	4,00
F	mg/l	6	4	6	4	6	7	6	12
PO4 (P)	mg/l	0,090	<0,050	0,110	<0,050	0,09	<0,050	0,048	
Azoto nitrico	mg/l	28,1	15,0	23,7	19,0	40,4	37,3	27,3	70,0
Azoto nitroso	mg/l	8,2	10	8,5	6,8	8,2	15,22	9,5	40,0
Azoto ammoniacale	mg/l	15	18	17	20	12	20	17	70
Cloro	mg/l	<0,05	<0,05	0,1	0,10	<0,05	0,1	0,050	
Solfati	mg/l	419	403	<1	454	770	843	482	1000
Oli e grassi	mg/l	7,7	2,9	5,5	4,0	6,0	<2	4,4	40,0
Cloruri	mg/l	1050	418	986	892	1204	1210	960	3000
MBAS	mg/l	3,3	5,7	3,6	3,3	3,2	4,7	4,0	
TAS	mg/l	21,1	9,2	26,7	3,3	16,2	26,1	17,1	
Tensioattivi cationici	mg/l	0,3	0,8	0,3	16,7	0,2	1,1	3,2	
Tensioattivi totali	mg/l	24,7	15,7	30,6	0,2	19,6	31,9	20,5	50,0
TKN	mg/l	26,9	37	43,7	30,3	54,4	20	35,4	10,0

## 2.5 Risorse idrica

Il consumo idrico e' in capo ad un pozzo storicamente presente nello stabilimento; nel 2022 sono stati prelevati 57.000 mc d'acqua; il consumo idrico per uso igienico-sanitario da rete pubblica e' poco significativo.

## **2.6 Rifiuti**

**I rifiuti generati** dallo stabilimento sono costituiti da rifiuti liquidi e solidi pericolosi e non pericolosi.

I rifiuti solidi sono per lo più stoccati nella zona nord-est dello stabilimento su cassoni scarrabili a tenuta; trattasi di fanghi di depurazione (in questo caso i cassoni sono coperti), carta, legno, ferro, imballaggi.

La zona di deposito di detti rifiuti è pavimentata; tutti i contenitori sono segnalati con la segnaletica di legge.


La gran parte dei rifiuti liquidi generati dai processi galvanici sono stoccati direttamente nelle vasche di lavoro, dalle quali sono aspirati direttamente dagli autospurghi delle imprese di smaltimento di cui si serve l'impresa.

Altri rifiuti generati in minima quantità sono contenuti in fusti metallici o big bag al coperto.

## 2.7 Rumore verso l'esterno

**L'impatto acustico** e' sempre stato preso in considerazione dall'impresa, realizzando in direzione dei confinanti una barriera acustica alta circa mt 5.

Le verifiche strumentali documentano il rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale.

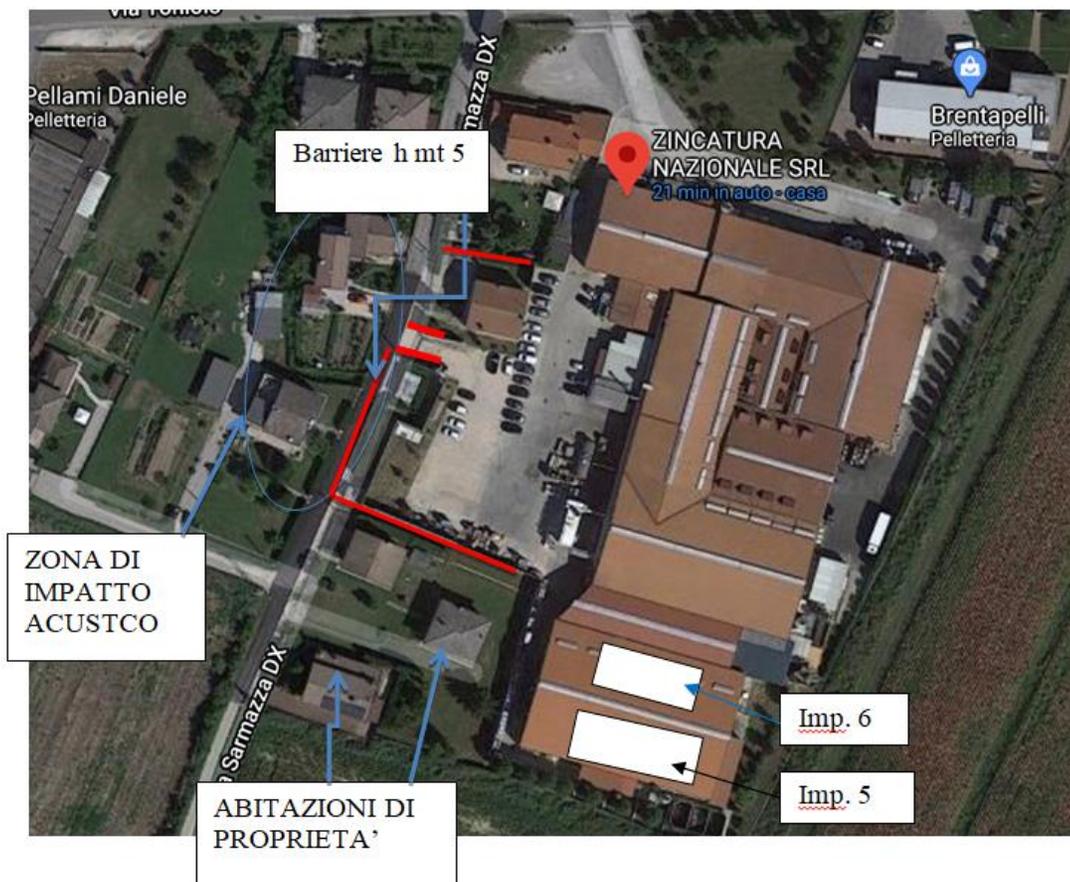

## **2.8 Traffico veicolare**

Nel corso del 2021 vi sono stati circa 8000 viaggi/anno (circa 30 viaggi/gg).

Il periodo di movimentazione merci con i mezzi va dalle 7:00 del mattino sino alle 18:00 (13 ore/gg) ; i percorsi dei mezzi di trasporto in ingresso ed uscita dallo stabilimento , al fine di non disturbare le abitazioni comunali, sono da tempo concordati con il comune di Vigonovo

## **2.9 Energia**

Il consumo elettrico del 2022 tramite energia da rete esterna e' stato pari a 2.600.000 kw; il cogeneratore da 854 kwe ha generato complessivamente 4.120.000 kw;e' stata immessa in rete energia elettrica pari a 717.000 kw.

Il consumo totale di gas metano del 2022 e' stato pari a 1.400.000 mc di cui 107.000 consumati nel cogeneratore.

## **2.10 Acque meteoriche**

Vista la superficie pavimentata di raccolta, il volume di acque meteoriche corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia e' pari a 60 mc; assumendo che l'evento si realizzi nell'arco di 15 minuti, avremmo una portata di scarico pari a 240 mc/h, ossia una portata non gestibile dal depuratore.

Il sistema di raccolta delle acque pluviali prevede :

- invio di tutte le acque pluviali in una vasca di raccolta
- inserimento in detta vasca di una pompa che invia le acque di prima pioggia ad una vasca esterna di accumulo (**Vasca V1**) da 60 mc collocata in posizione limitrofa a quella di stoccaggio delle acque depurate; detta pompa e' asservita ad un contatore volumetrico che, al raggiungimento all'interno di 24 ore di un volume di 60 mc, devia le acque successive a corso superficiale o su vasca di ritegno
- Dalla vasca V1 le acque di prima pioggia sono inviate integralmente in depurazione chimico-fisica e quindi scaricate in pubblica fognatura.

## **2.11 Prevenzione incendi**

Le emergenze sono state prese in considerazione dalla direzione dell'azienda, predisponendo un apposito piano di emergenza; il contenuto del piano di emergenza è stato illustrato al personale dello stabilimento, che effettua inoltre periodiche sessioni formative unitamente ai responsabili aziendali.

Il piano di emergenza considera fenomeni incidentali quali :

- a) spanti di sostanze pericolose
- b) incendi

Il piano descrive nel dettaglio responsabili aziendali, figure di stabilimento atte al coordinamento del personale oltre ad individuare le persone componenti le squadre di emergenza, di primo soccorso e antincendio.

Chiaramente lo stabilimento, ai fini della lotta all'incendio, dispone di tutti i sistemi previsti dalle norme di prevenzione incendi, come :

- estintori portatili
- pulsanti di allarme
- pulsanti di sgancio elettrico
- rete idrica antincendio, riserva idrica e pompe di spinta

L'impianto dispone del certificato di prevenzione incendi in corso di validita'.

### **3 MISURE ATTUATE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO**

#### ***3.1 Prevenzione dell'inquinamento atmosferico***

Per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tutti gli impianti di zincatura nel tempo realizzati sono stati sempre accompagnati dalla realizzazione di uno scrubber per il lavaggio dei fumi. Detta tecnologia ad oggi non e' sostituibile da una tecnologia migliorativa.

#### ***3.2 Prevenzione dell'inquinamento idrico***

Le acque di risciacquo dei pezzi zincati sono integralmente avviate a depurazione chimico-fisica all'interno di un moderno sistema depurativo; sono state prese in considerazione anche tecnologie da porre a valle dell'attuale impianto (nano filtrazione-osmosi inversa) ma da quanto appreso dai medesimi costruttori degli impianti, non sono installabili per il trattamento ulteriore delle acque di scarico per motivi sia tecnici che economici.

Si ricorda che lo scarico idrico e' avviato in fognatura pubblica.

### **3.3 Prevenzione dell'inquinamento acustico**

Pur operando in zona industriale, sono presenti alcune abitazioni in posizione limitrofa allo stabilimento.

Per limitare l'impatto acustico entro i limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale l'impresa ha realizzato una barriera per una altezza di circa mt 5 in direzione dei confinanti potenzialmente disturbati.

Anche il cogeneratore esterno attuale (come quello futuro) sono contenuti all'interno di un box fonoisolante che limita l'impatto acustico a terzi.

### **3.4 Prevenzione della produzione dei rifiuti**

Essendo una voce di bilancio assai importante per la Società, ove possibile, lo stabilimento avvia alcuni rifiuti al recupero; trattasi di rifiuti quali residui ferrosi, carta, cartone, imballaggi, legno

I fanghi di depurazione ad oggi vanno avviati a discarica, mentre i rifiuti liquidi aspirati a fine vita dalle vasche di lavoro sono avviate presso terzi in impianti di trattamento di rifiuti liquidi.

Per prolungare la vita di dette soluzioni e quindi limitare la produzione di rifiuti, ove possibile i reflui in vasca sono avviati a sistemi di filtrazione posti a bordo linea, reinviando quindi il liquido ancora in vasca.

## **P E R T A N T O**

- Si ritiene che nell'esercizio dell'attività non si possano verificare fenomeni di inquinamento significativi.
- Si stia agendo per minimizzare la produzione di rifiuti e, ove possibile, si stia privilegiando il loro riciclo
- Ai fini del contenimento energetico e' stato inserito un cogeneratore a gas che, oltre a produrre energia elettrica con un importante rendimento, ha consentito di "spegnere" le centrali termiche per la produzione di calore per gli impianti

