costa bioenergie srl

scala: 1:500

agg.to FEBBRAIO 2014

data: APRILE 2013

DEPOSITO DI STOCCAGGIO GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI G.P.L. DELLA CAPACITA' DI 9000 METRI CUBI E GASOLI DI 1250 METRI CUBI

PLANIMETRIA GENERALE

DISPOSITIVI ANTINCENDIO E PREVENZIONE INCENDIO

DIS.1001–A99 | DIS.1001–A2013

Aggiornamento 11.02.2014

F.G.

TAV.3

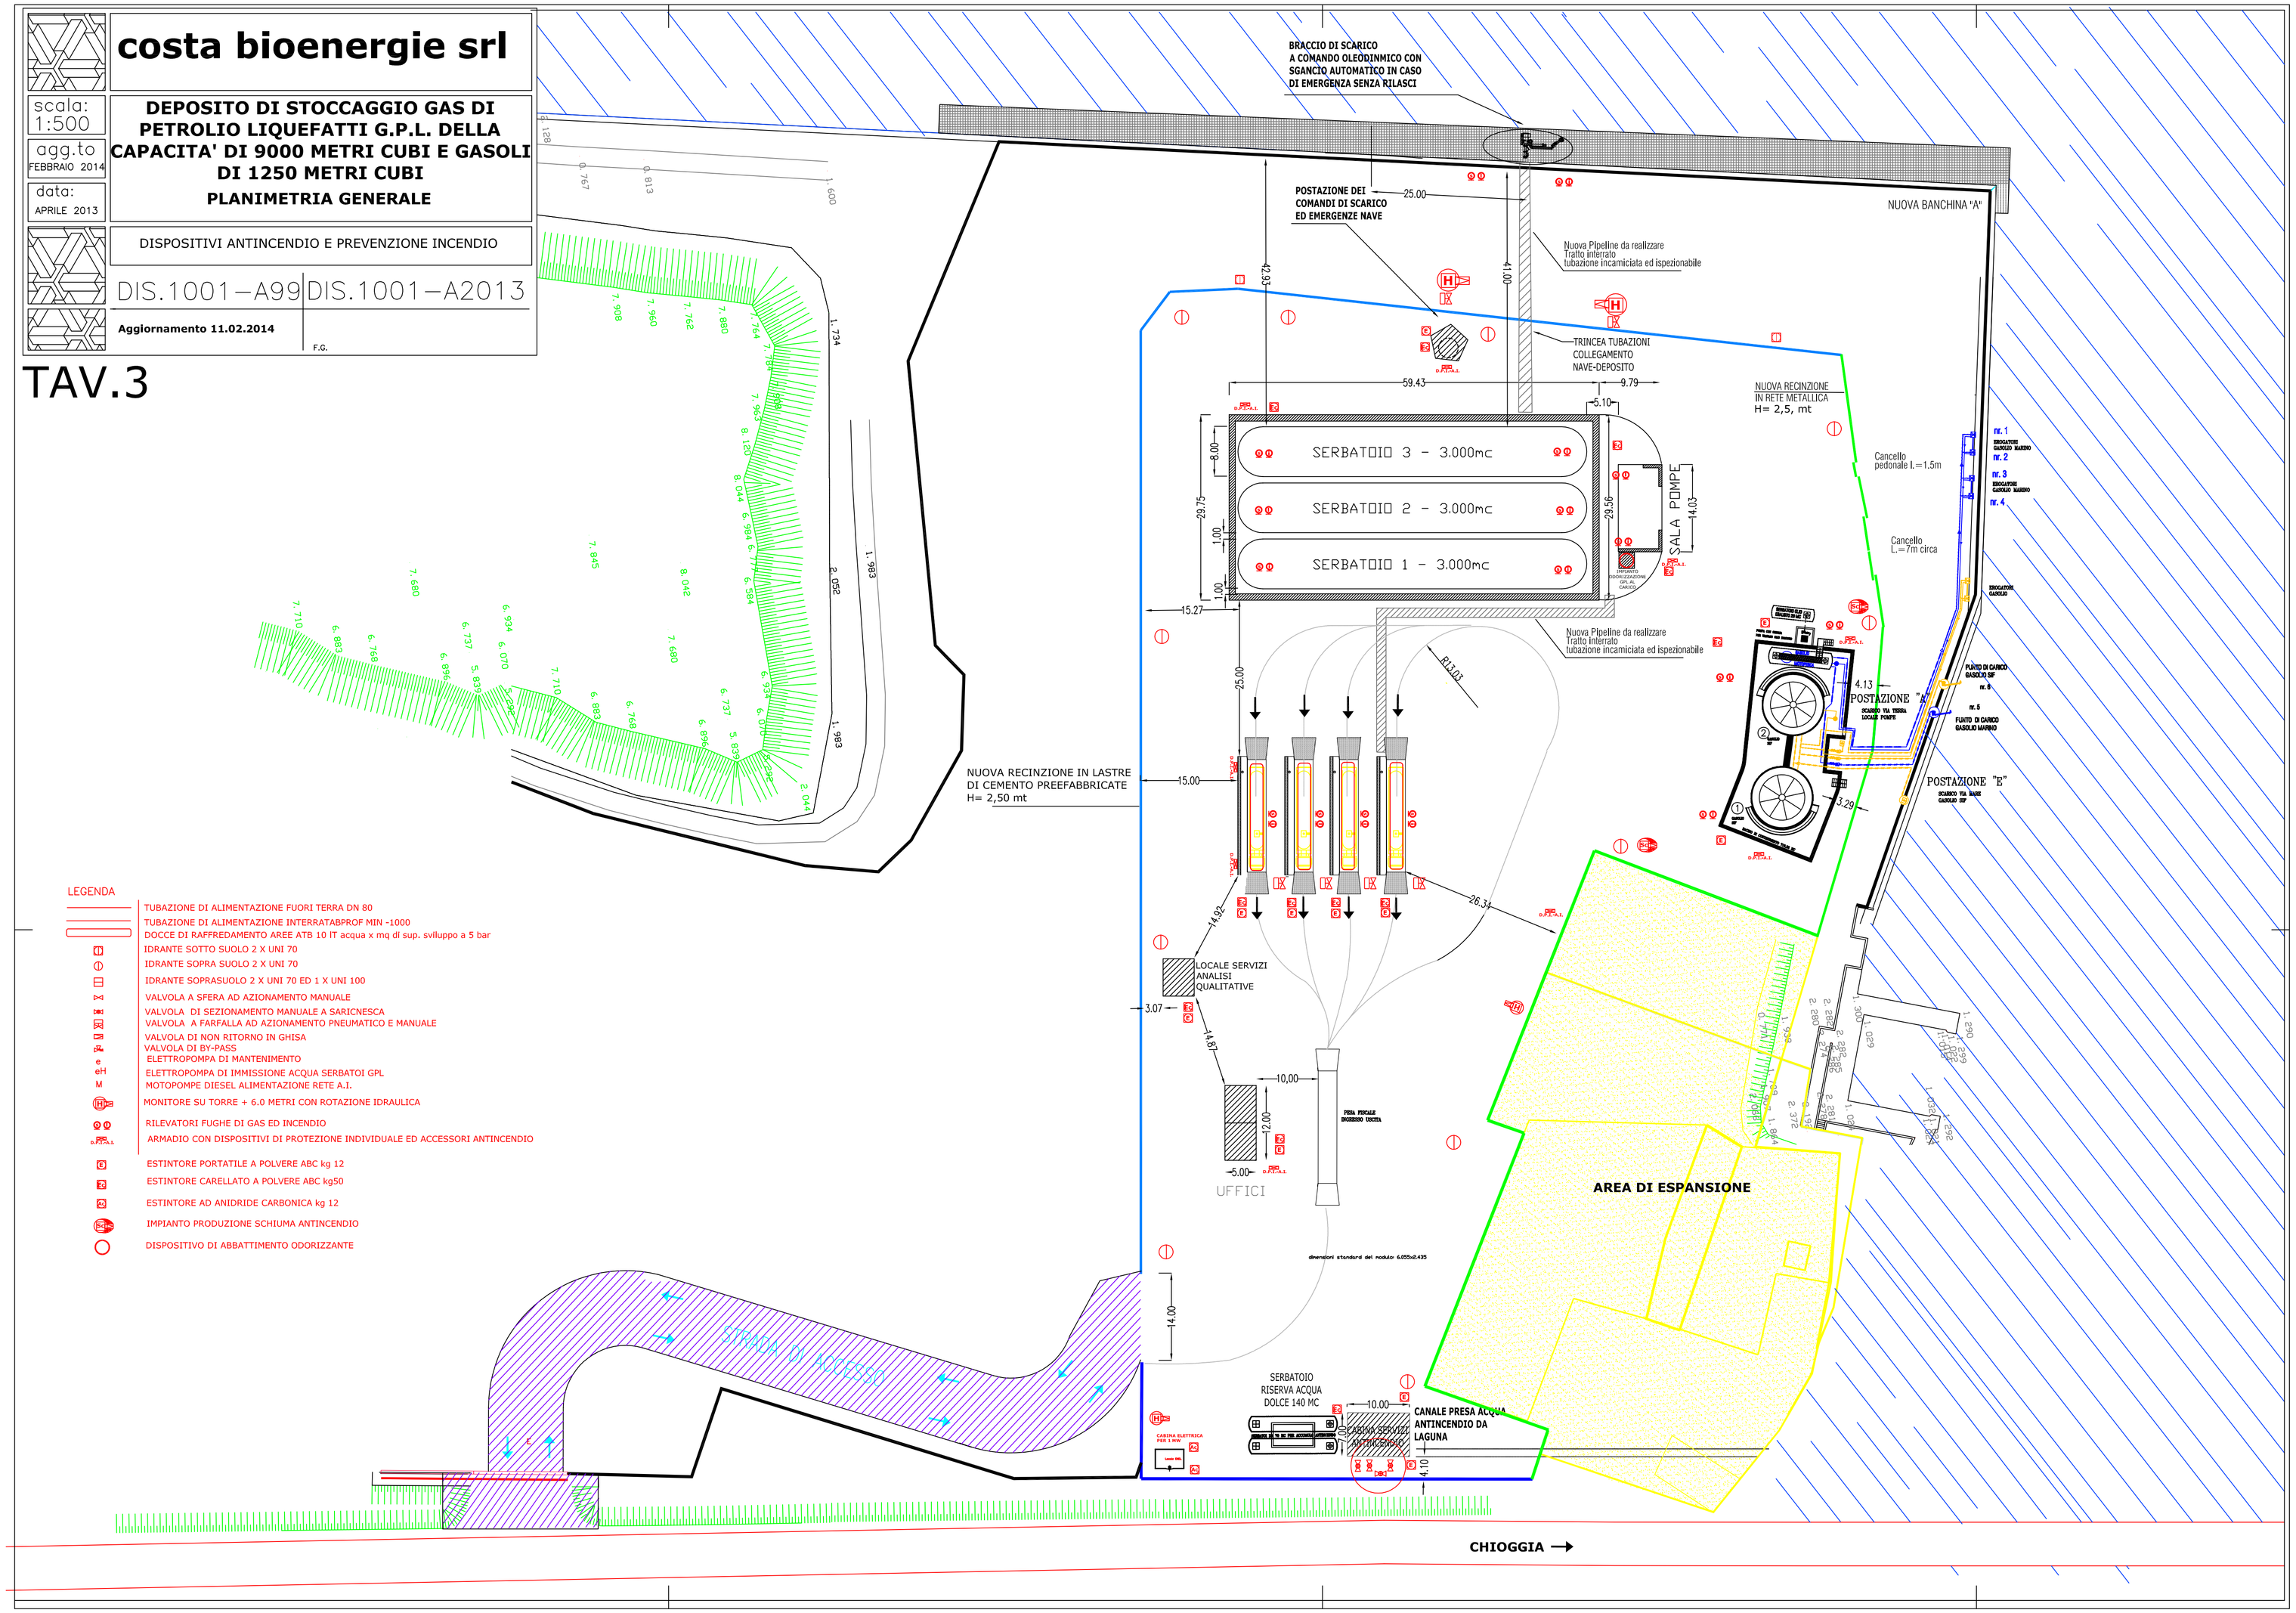

LEGENDA

- TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE FUORI TERRA DN 80
- TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE INTERRATABPROF MIN -1000
- DOCCE DI RAFFREDAMENTO AREE ATB 10 IT acqua x mq di sup. sviluppo a 5 bar
- IDRANTE SOTTO SUOLO 2 X UNI 70
- IDRANTE SOPRA SUOLO 2 X UNI 70
- IDRANTE SOPRASUOLO 2 X UNI 70 ED 1 X UNI 100
- VALVOLA A SFERA AD AZIONAMENTO MANUALE
- VALVOLA DI SEZIONAMENTO MANUALE A SARICNESCA
- VALVOLA A FARFALLA AD AZIONAMENTO PNEUMATICO E MANUALE
- VALVOLA DI NON RITORNO IN GHISA
- VALVOLA DI BY-PASS
- e ELETTROPOMPA DI MANTENIMENTO
- eH ELETTROPOMPA DI IMMISSIONE ACQUA SERBATOI GPL
- M MOTOPOMPE DIESEL ALIMENTAZIONE RETE A.I.
- MONITORE SU TORRE + 6.0 METRI CON ROTAZIONE IDRAULICA
- RILEVATORI FUGHE DI GAS ED INCENDIO
- ARMADIO CON DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ACCESSORI ANTINCENDIO
- ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC kg 12
- ESTINTORE CARELLATO A POLVERE ABC kg50
- ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA kg 12
- IMPIANTO PRODUZIONE SCHIUMA ANTINCENDIO
- DISPOSITIVO DI ABBATTIMENTO ODORIZZANTE